



ВСЕСОЮЗНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТОТЕХНИКИ
(ООО «ВНИЛС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

e-mail: info@vnils.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООО «ВНИЛС»

Тимохин Д.А.
27 Июня 2018 г.

A blue circular official stamp of the "Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники" (All-Union Independent Research Laboratory of Lighting Technology). The stamp includes the text "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (Limited Liability Company) around the top inner edge and "ОГРН 1127746729274 * МОСКВА * 77" around the bottom inner edge.

Протокол испытаний № 17\2706-18

Измерение основных светотехнических и электрических характеристик

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только
к испытанному образцу

Любое изменение данных, полное или частичное копирование
протокола испытаний запрещено

2018 г.





(ООО «ВНИЛС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

1. Изделие

Заявитель:	ООО ТПК "ВАРТОН", 121354 г.Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 6
Наименование:	Светильник светодиодный VARTON FLEX 50 12Вт 4000K
Торговая марка:	VARTON
Артикул:	V1-R0-00435-10000-2001240+V1-R0-00435-10002-2000000
Потребляемая мощность:	12Вт
КЦТ:	4000K
Световой поток:	
Вн. № образца:	

1.1 Фотографии образца

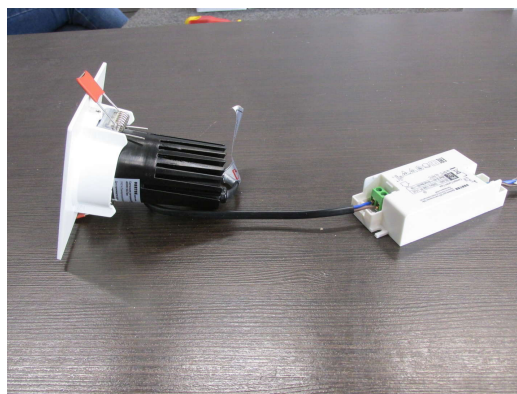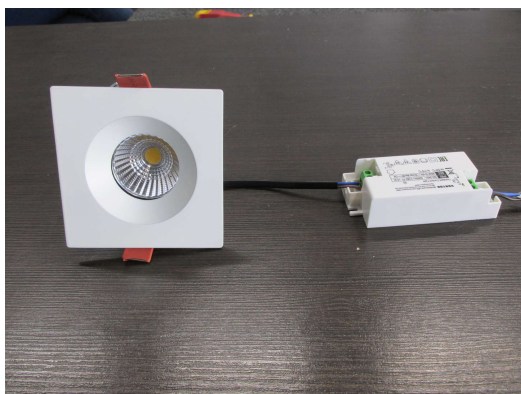

2. Место проведения испытаний

Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники (ООО "ВНИЛС")
121309, г. Москва, проезд Физкультурный, д.2, стр 1
e-mail: info@vnils.ru

3. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды:	$25 \pm 2^\circ\text{C}$
Влажность:	$65 \pm 10\%$
Стабилизированное напряжение питания:	230В
Атмосферное давление:	$101\text{кПа} \pm 3\%$
Частота сети:	50Гц
Время наработки образца:	≥ 60 минут

4. Цель проведения испытаний

Проведение светотехнических испытаний, а также снятие основных фотометрических и электрических показателей

5. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 54350-2015 - Светотехнические требования и методы испытаний
ГОСТ 23198-94 - Методы измерения спектральных и цветовых характеристик





(ООО «ВНИАС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

6. Испытательное оборудование

Наименование	Тип СИ (ИО)	Серийный номер
Гониофотометр	GO-R5000	G108492CO1321112
Спектрорадиометр	HAAS-2000	G108544CM5321117
Цифровой измеритель мощности	PF2010	G103508TM5321119
Источник питания переменного тока с ШИМ	DPS1010	Y119885CM5331138
Источник питания постоянного тока	WY305	G115986CJ6331118
Люксметр + Пульсметр + Яркометр	ТКА-ПКМ (09)	09884

7. Результаты испытаний

Параметр	Значение
Световой поток, лм	976.15
Сила света (Макс), кд	1568
Эффективность, лм/Вт	82.82
Потребляемая мощность, Вт	11.79
Коэффициент мощности	0.9201
Сила тока, А	0.0557
Коэффициент пульсации	0.7
Потребляемая мощность (реактивная), ВАр	5.2
Потребляемая мощность (полная), ВА	13.5
Угол рассеивания, °	37.9
Индекс цветопередачи	86.2
Коррелированная цветовая температура, К	3995

8. Приложения


Параметр	Приложение
Кривые распределения силы света	1
Спектрограмма	2
Конусная диаграмма освещённости	3
Коэфф. использования светильников	4





(ООО «ВНИАС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

Приложение 1

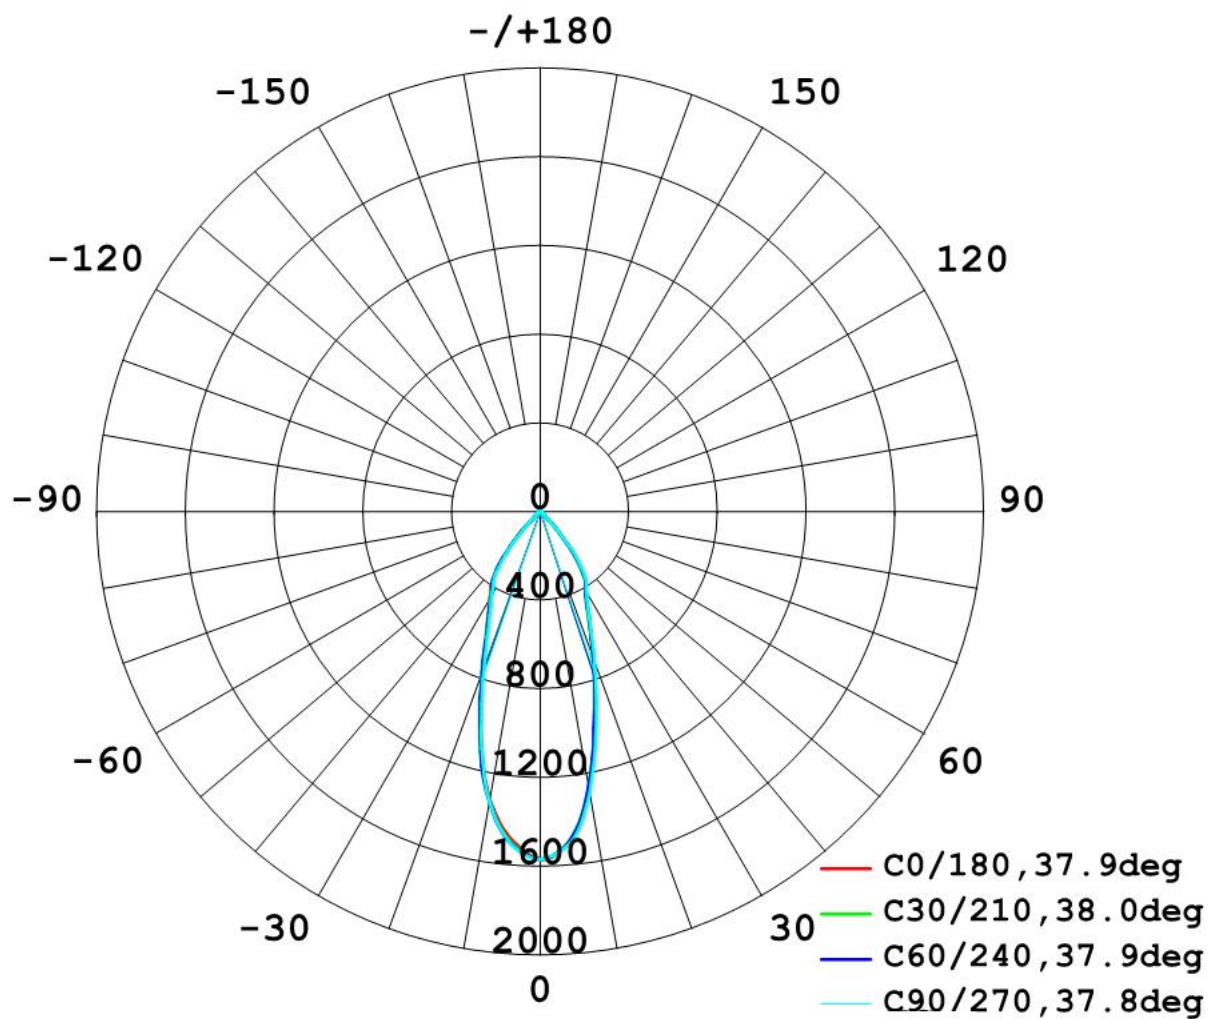

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог

Смирненко В.В.





2018 г.



(ООО «ВНИЛС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

Приложение 2

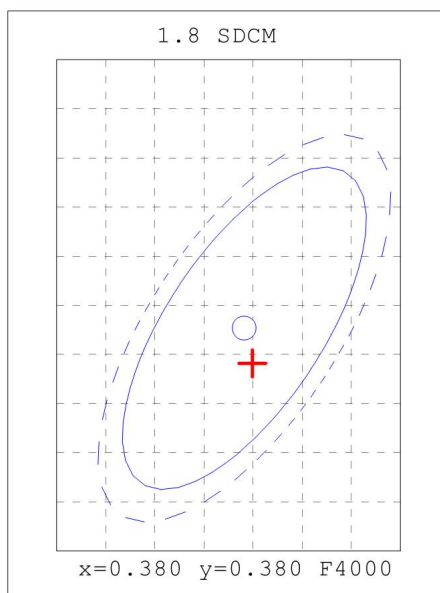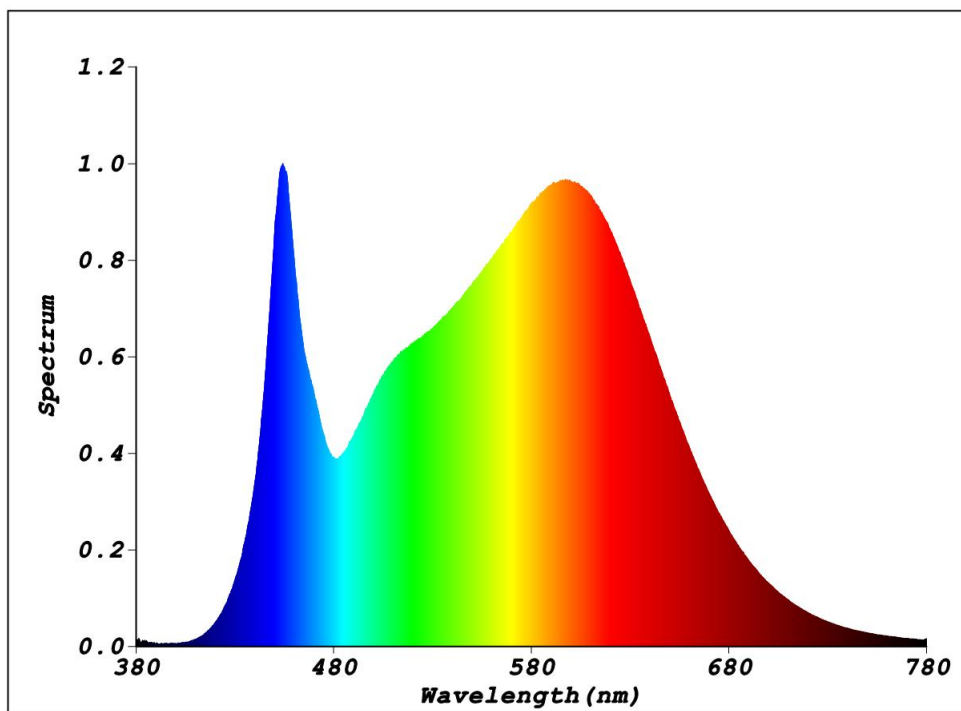

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог



2018 г.



Height	E_{avg}, E_{max}	Angle: 37.87deg	Diameter
1m	1039, 15681x		68.60cm
2m	259.7, 392.11x		137.21cm
3m	115.4, 174.31x		205.81cm
4m	64.93, 98.021x		274.42cm
5m	41.55, 62.741x		343.02cm



Смирненко В.В.
"Всесоюзная
Независимая
Исследовательская
Лаборатория
Ученых"
Лаушин С.И.

2018 г.



(ООО «ВНИЛС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

Приложение 4

REFLECTANCE										
Ceiling	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
Walls	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
Working plane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ROOM INDEX	UTILIZATION FACTORS (PERCENT) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	85	79	75	85	79	75	84	78	74	71
0.80	93	87	83	92	87	83	91	86	82	79
1.00	98	92	88	97	92	88	96	92	88	83
1.25	102	97	93	101	96	93	99	95	92	88
1.50	105	100	97	104	99	96	102	98	95	91
2.00	108	104	100	107	103	100	104	101	98	93
2.50	110	106	103	108	105	102	105	102	100	94
3.00	111	108	105	110	106	104	106	104	102	95
4.00	114	111	108	111	109	107	108	106	104	97
5.00	115	112	110	113	111	109	109	107	106	98
ROOM INDEX	UF (total)									Direct
According to DIN EN 13032-2 2004			Suspended					SHRNOM = 1.25		

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог



2018 г.