

17.11.2015

Заявитель ООО Вартон_121354 г. Москва ул.
Дорогобужская д.14 стр.6

Изделие

Наименование: Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр. ср. 1215*109*66мм IP67 узк. 45°

Артикул: V1-I0-70072-03L03-6705440

Вес: 3,2 кг

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к испытанному образцу.

Параметры (заявленные изготовителем)

Потребляемая мощность	54Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	Отсутствует

Цель проведения испытаний

Проведение светотехнических испытаний, а также снятие основных фотометрических показателей.

Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды	24±4°C
Влажность	65±10%
Стабилизированное напряжение питания	220В
Давление	101кПа ±3%
Частота сети	50Гц
Время наработки	≥60мин

Нормативные ссылки

ГОСТ Р 54350-2011 Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ 23198-94 Методы измерения спектральных и цветовых характеристик


Используемое оборудование

№ п/п	Наименование СИ (ИО)	Тип СИ (ИО)
1	Гониофотометр	GO-R5000
2	Цифровой измеритель мощности	PF2010
3	Источник питания переменного тока с широтно-импульсной модуляцией	DPS1010
4	Люксметр + Пульсметр +Яркомер	"ТКА-ПКМ" (09)
5	Спектрорадиометр	HAAS-2000



Результаты полученные в ходе измерения светотехнических и электрических характеристик

Световой поток, лм	5790,08
Сила света (Макс), кд	6666
Эффективность, лм/Вт	98,87
Потребляемая мощность, Вт	58,56
Коэффициент мощности	0,9555
Сила тока, А	0,2778
Коэффициент пульсации	0,0
Потребляемая мощность(реактивная), ВАр	18,1
Потребляемая мощность (полная) ВА	61,3
Угол рассеивания, °	43,6
Индекс цветопередачи	72,6
Цветовая температура, К	4100


Кривые распределения силы света

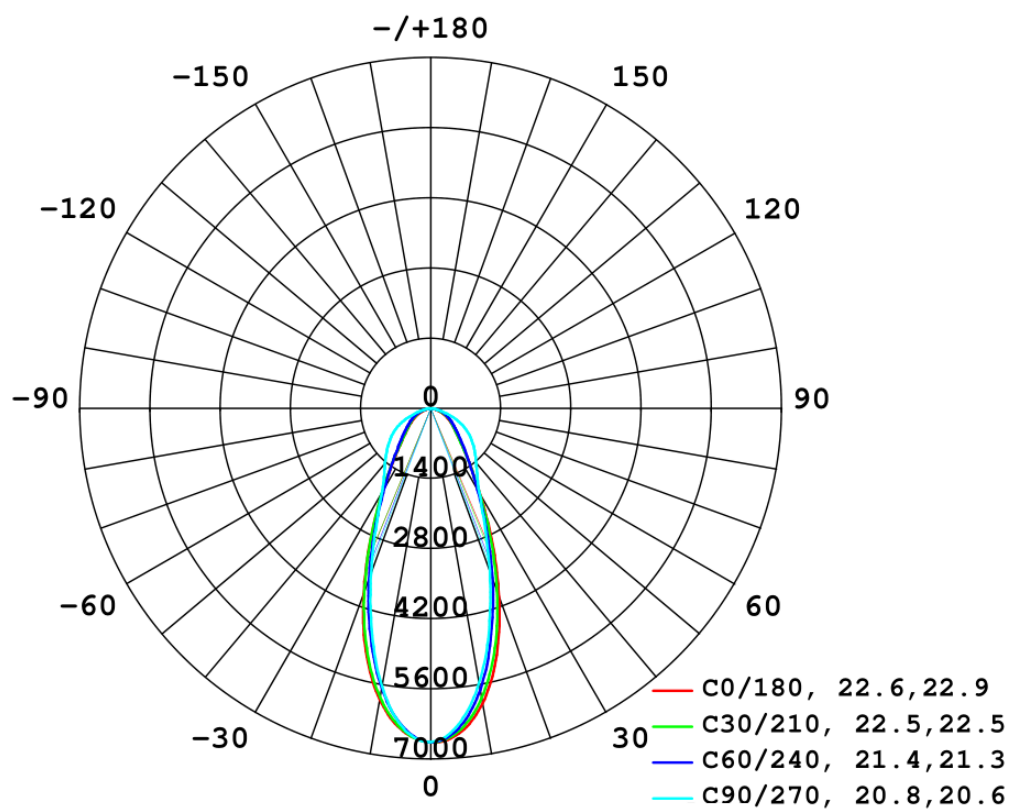

6666К_д

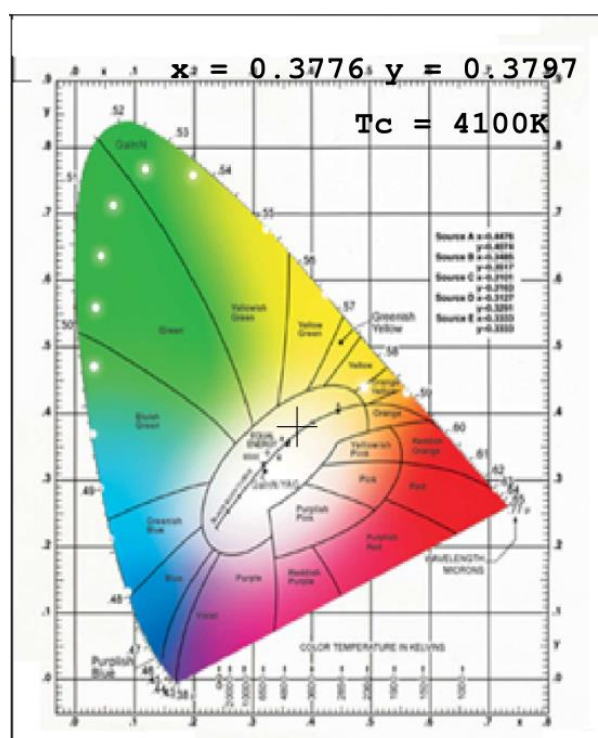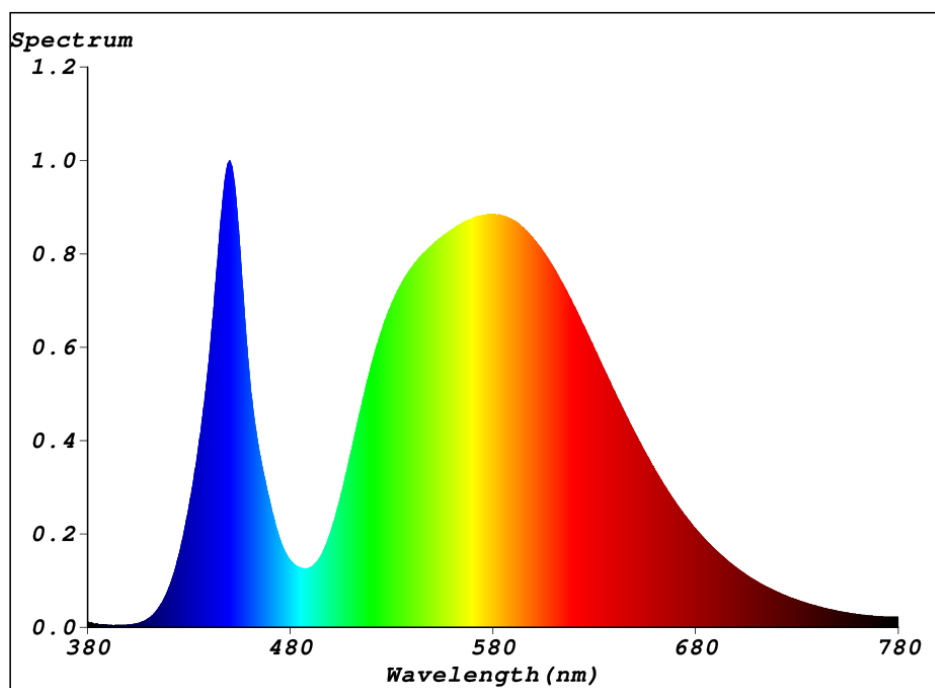

Конусная диаграмма освещенности

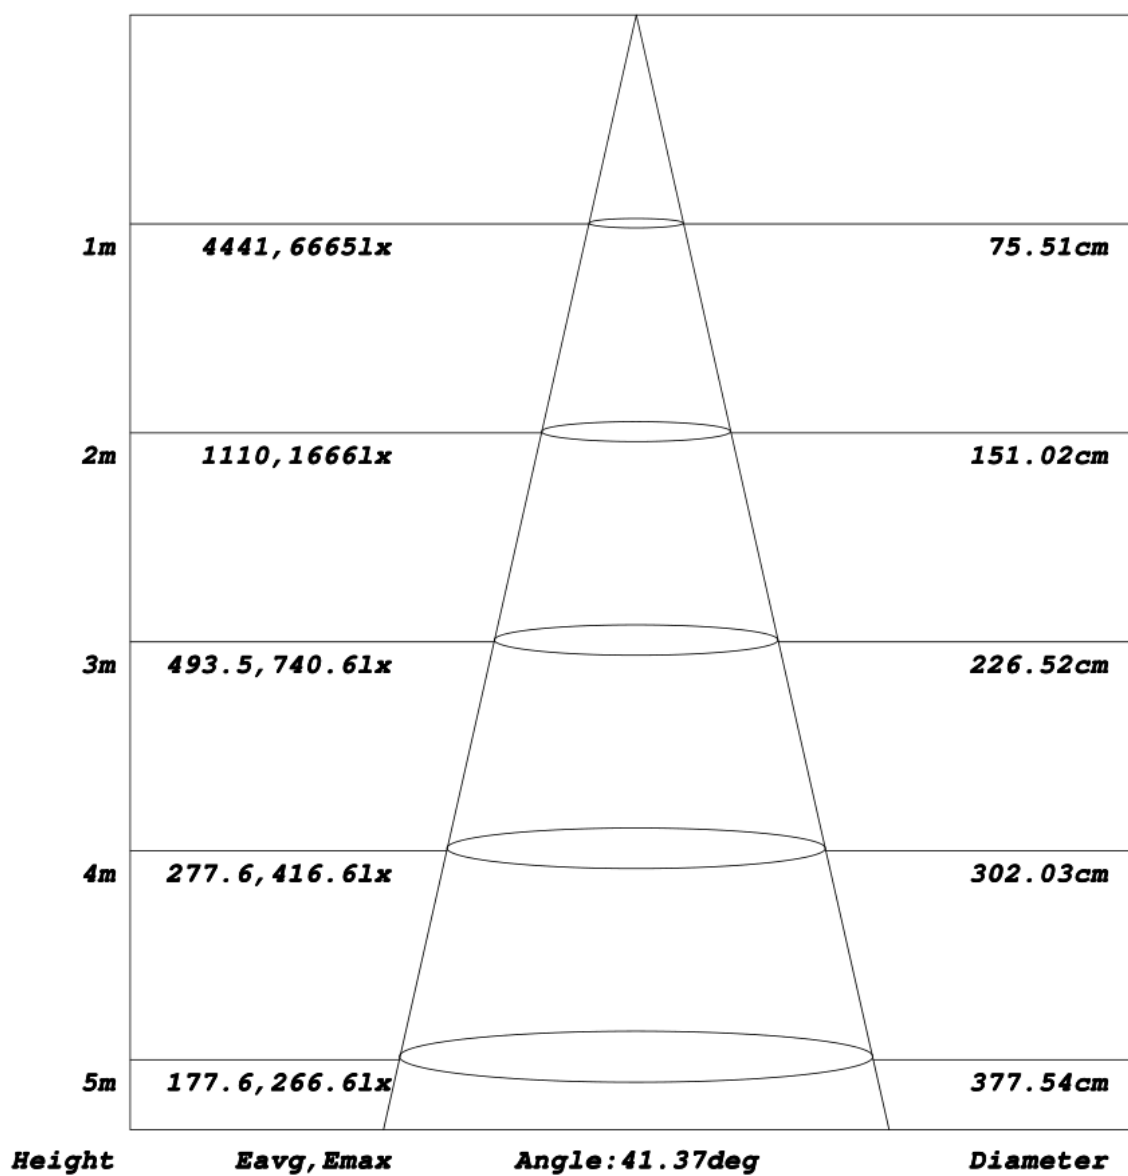

Коэффициент использования светильников

REFLECTANCE										
Ceiling	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
Walls	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
Working plane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ROOM INDEX	UTILIZATION FACTORS (PERCENT) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	73	64	59	72	64	59	71	63	58	53
0.80	82	73	68	81	73	68	79	72	67	62
1.00	88	80	75	87	80	74	85	80	74	68
1.25	94	86	81	93	85	81	90	84	80	74
1.50	98	91	85	96	90	85	94	88	84	78
2.00	102	96	92	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	96	92	85
3.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	105	102	104	101	99	91
5.00	112	109	106	110	107	104	106	103	101	93
ROOM INDEX	UF (total)									Direct
According to DIN EN 13032-2 2004										

Руководитель лаборатории _____/Тимонин Д.А.

Испытание провел(а): Лаухин С.Н.

Протокол составил(а): Телкова Е.А.