



ВСЕСОЮЗНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТОТЕХНИКИ  
(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

e-mail: info@vnils.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООО «ВНИЛС»

  
Тимонов Д.А.  
23 Апреля 2019 г.



Протокол испытаний № 02\2304-19

Измерение основных светотехнических и электрических характеристик

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только  
к испытанному образцу

Любое изменение данных, полное или частичное копирование  
протокола испытаний запрещено

2019 г.




(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

## 1. Изделие

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Заявитель:             | ООО ТПК "ВАРТОН", 121354 г.Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 6              |
| Наименование:          | Св-к Stellar-Line Comfort подв./накл 36 W 3000K 1200*35*75 мм RAL9010 белый мат |
| Торговая марка:        | VARTON                                                                          |
| Артикул:               | V1-R0-W0493-05L21-2003630                                                       |
| Потребляемая мощность: | 36Вт                                                                            |
| КЦТ:                   | 3000K                                                                           |
| Световой поток:        |                                                                                 |
| Вн. № образца:         |                                                                                 |

### 1.1 Фотографии образца

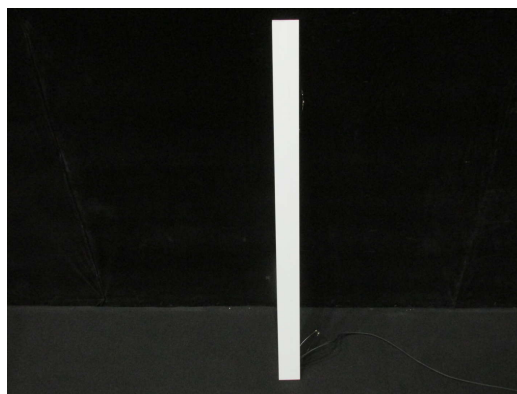

## 2. Место проведения испытаний

Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники (ООО "ВНИЛС")  
121309, г. Москва, проезд Физкультурный, д.2, стр 1  
e-mail: info@vnils.ru

## 3. Условия проведения испытаний

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Температура окружающей среды:         | 25±2°C     |
| Влажность:                            | 65±10%     |
| Стабилизированное напряжение питания: | 230В       |
| Атмосферное давление:                 | 101кПа ±3% |
| Частота сети:                         | 50Гц       |
| Время наработки образца:              | ≥60 минут  |

## 4. Цель проведения испытаний

Проведение светотехнических испытаний, а также снятие основных фотометрических и электрических показателей

## 5. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 54350-2015 - Светотехнические требования и методы испытаний  
ГОСТ 23198-94 - Методы измерения спектральных и цветовых характеристик





**(ООО «ВНИАС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА**

## 6. Испытательное оборудование

| Наименование                            | Тип СИ (ИО)  | Серийный номер   |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| Гониофотометр                           | GO-R5000     | G108492CO1321112 |
| Спектрорадиометр                        | HAAS-2000    | G108544CM5321117 |
| Цифровой измеритель мощности            | PF2010       | G103508TM5321119 |
| Источник питания переменного тока с ШИМ | DPS1010      | Y119885CM5331138 |
| Источник питания постоянного тока       | WY305        | G115986CJ6331118 |
| Люксметр + Пульсметр + Яркометр         | ТКА-ПКМ (09) | 09884            |

## 7. Результаты испытаний

| Параметр                                       | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Световой поток, <b>лм</b>                      | 2075.3   |
| Сила света (Макс), <b>кд</b>                   | 3761     |
| Эффективность, <b>лм/Вт</b>                    | 60.34    |
| Потребляемая мощность, <b>Вт</b>               | 34.39    |
| Коэффициент мощности                           | 0.9141   |
| Сила тока, <b>А</b>                            | 0.1632   |
| Коэффициент пульсации                          | 0.5      |
| Потребляемая мощность (реактивная), <b>ВАр</b> | 15.3     |
| Потребляемая мощность (полная), <b>ВА</b>      | 37.6     |
| Угол рассеивания, °                            | 44.3     |
| Индекс цветопередачи                           | 85.4     |
| Коррелированная цветовая температура, <b>К</b> | 3298     |

## 8. Приложения


| Параметр                          | Приложение |
|-----------------------------------|------------|
| Кривые распределения силы света   | 1          |
| Спектрограмма                     | 2          |
| Конусная диаграмма освещённости   | 3          |
| Коэфф. использования светильников | 4          |





(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

## Приложение 1

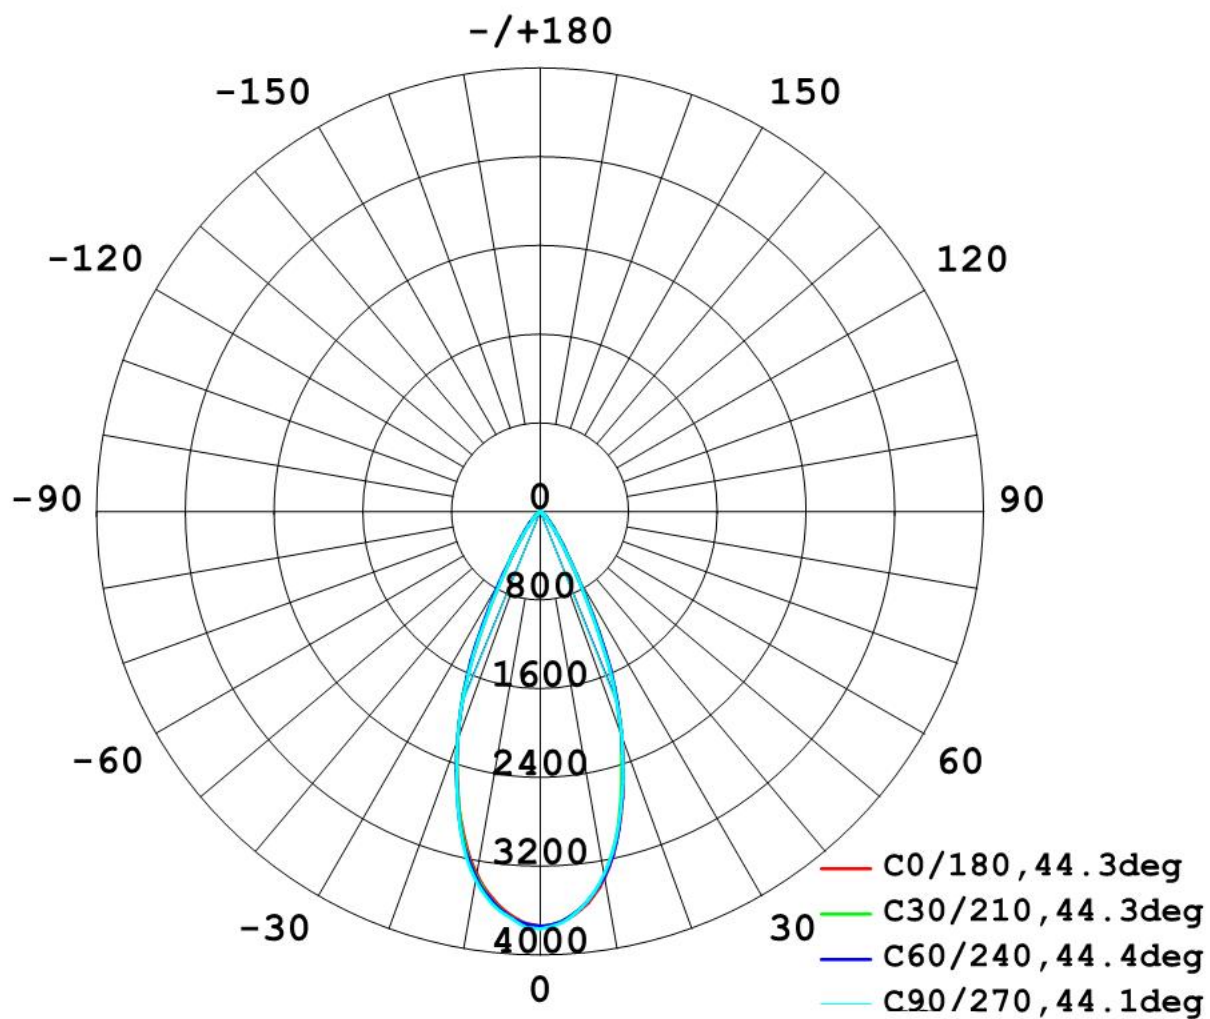

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог

Смирненко В.В.





2019 г.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

## Приложение 2

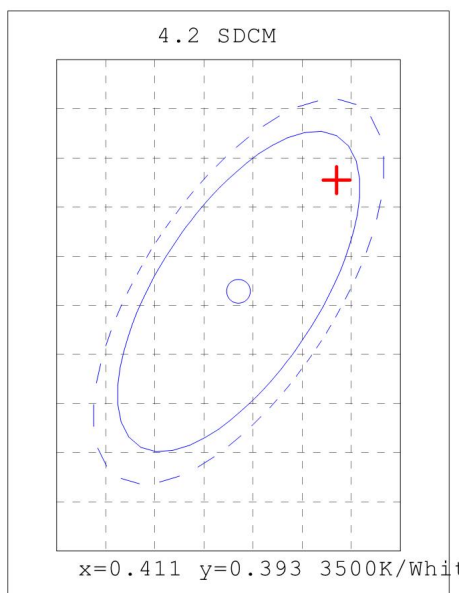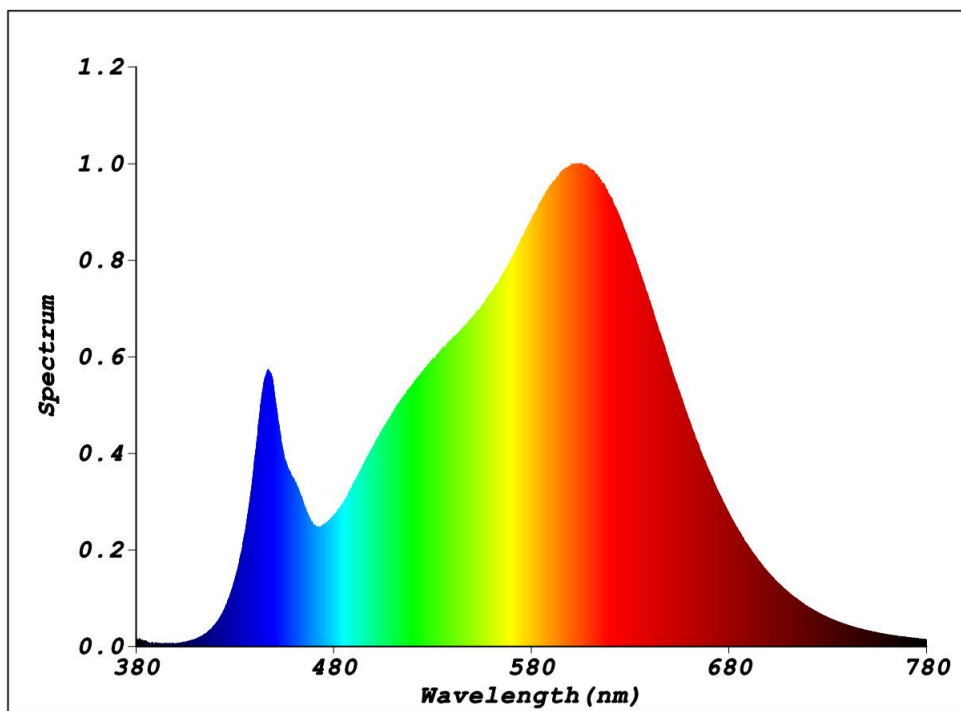

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог




2019 г.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

### Приложение 3

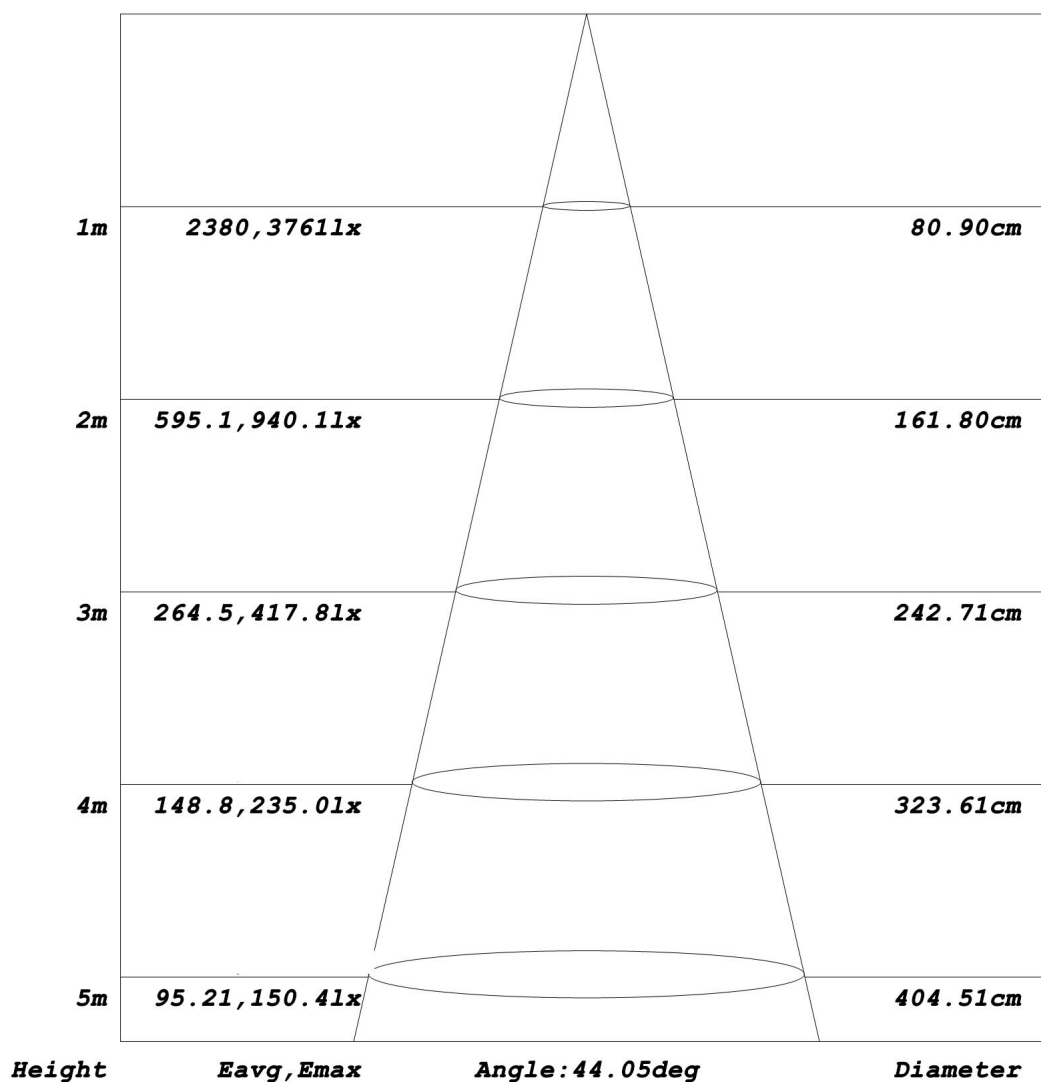

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог



2019 г.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

## Приложение 4

| REFLECTANCE                      |                                                      |     |     |     |     |           |     |     |               |        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---------------|--------|
| Ceiling                          | 0.8                                                  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7       | 0.5 | 0.5 | 0.5           | 0      |
| Walls                            | 0.7                                                  | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3       | 0.7 | 0.5 | 0.3           | 0      |
| Working plane                    | 0.2                                                  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2       | 0.2 | 0.2 | 0.2           | 0      |
| ROOM INDEX                       | UTILIZATION FACTORS (PERCENT) $k(RI) \times RCR = 5$ |     |     |     |     |           |     |     |               |        |
| $k = 0.60$                       | 88                                                   | 82  | 79  | 88  | 82  | 78        | 87  | 82  | 78            | 75     |
| 0.80                             | 96                                                   | 90  | 87  | 95  | 90  | 86        | 94  | 89  | 86            | 83     |
| 1.00                             | 100                                                  | 95  | 91  | 99  | 94  | 91        | 98  | 94  | 90            | 87     |
| 1.25                             | 104                                                  | 99  | 96  | 103 | 98  | 95        | 101 | 97  | 95            | 90     |
| 1.50                             | 107                                                  | 102 | 99  | 105 | 101 | 98        | 103 | 100 | 97            | 93     |
| 2.00                             | 109                                                  | 105 | 102 | 108 | 104 | 101       | 105 | 102 | 100           | 95     |
| 2.50                             | 111                                                  | 107 | 104 | 109 | 106 | 103       | 106 | 103 | 101           | 96     |
| 3.00                             | 112                                                  | 109 | 106 | 110 | 107 | 105       | 107 | 105 | 103           | 97     |
| 4.00                             | 114                                                  | 111 | 109 | 112 | 110 | 108       | 108 | 107 | 105           | 98     |
| 5.00                             | 115                                                  | 113 | 111 | 113 | 111 | 110       | 109 | 108 | 107           | 99     |
| ROOM INDEX                       | UF (total)                                           |     |     |     |     |           |     |     |               | Direct |
| According to DIN EN 13032-2 2004 |                                                      |     |     |     |     | Suspended |     |     | SHRNOM = 1.25 |        |

Инженер-метролог

Главный инженер-метролог



2019 г.