

29.12.2015



Заявитель ООО Вартон_121354 г. Москва ул.
Дорогобужская д.14 стр.6

Изделие

Наименование: Светильник LED "ВАРТОН" для потолка Cesa1 600*600*62мм IP40 с рассеивателем «Призма стандарт»

Артикул: V1-A3-00027-10000-4003640 + V2-A1-PR00-00.2.0032.25

Вес: 2,5 кг

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к испытанному образцу.

Параметры (заявленные изготовителем)

Потребляемая мощность	36Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	Отсутствует

Цель проведения испытаний

Проведение светотехнических испытаний, а также снятие основных фотометрических показателей.

Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды	24±4°C
Влажность	65±10%
Стабилизированное напряжение питания	220В
Давление	101кПа ±3%
Частота сети	50Гц
Время наработки	≥60мин

Нормативные ссылки

ГОСТ Р 54350-2011 Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ 23198-94 Методы измерения спектральных и цветовых характеристик


Используемое оборудование



№ п/п	Наименование СИ (ИО)	Тип СИ (ИО)
1	Гониофотометр	GO-R5000
2	Цифровой измеритель мощности	PF2010
3	Источник питания переменного тока с широтно-импульсной модуляцией	DPS1010
4	Люксметр + Пульсметр +Яркомер	"ТКА-ПКМ" (09)
5	Спектрорадиометр	HAAS-2000

Результаты полученные в ходе измерения светотехнических и электрических характеристик


Световой поток, лм	3232,33
Сила света (Макс), кд	1634
Эффективность, лм/Вт	87,67
Потребляемая мощность, Вт	36,87
Коэффициент мощности	0,9722
Сила тока, А	0,1718
Коэффициент пульсации	0,0
Потребляемая мощность(реактивная), ВАр	8,9
Потребляемая мощность (полная) ВА	37,9
Угол рассеивания, °	84,1
Индекс цветопередачи	72,9
Цветовая температура, К	4265

Кривые распределения силы света

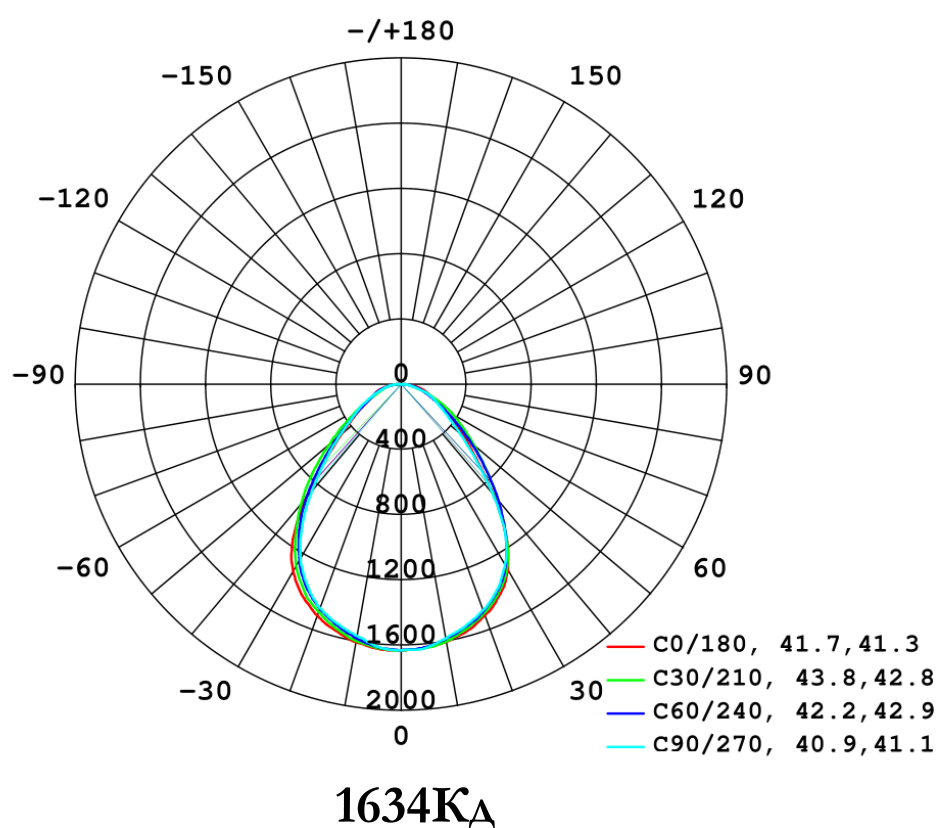

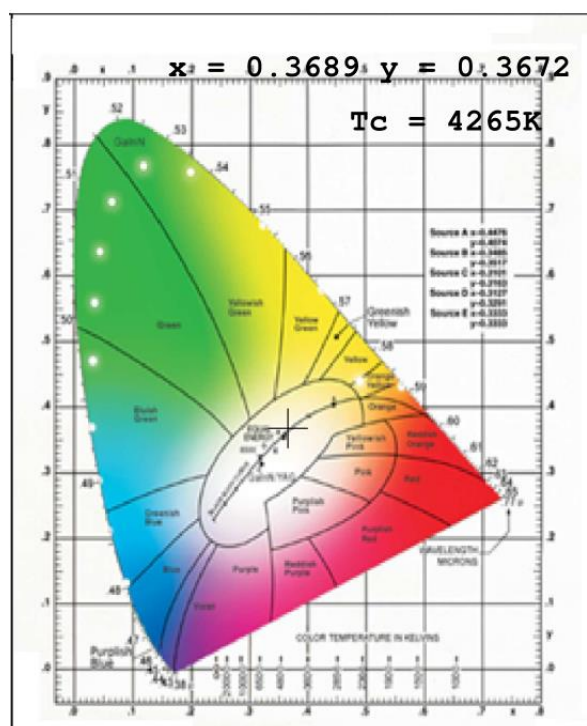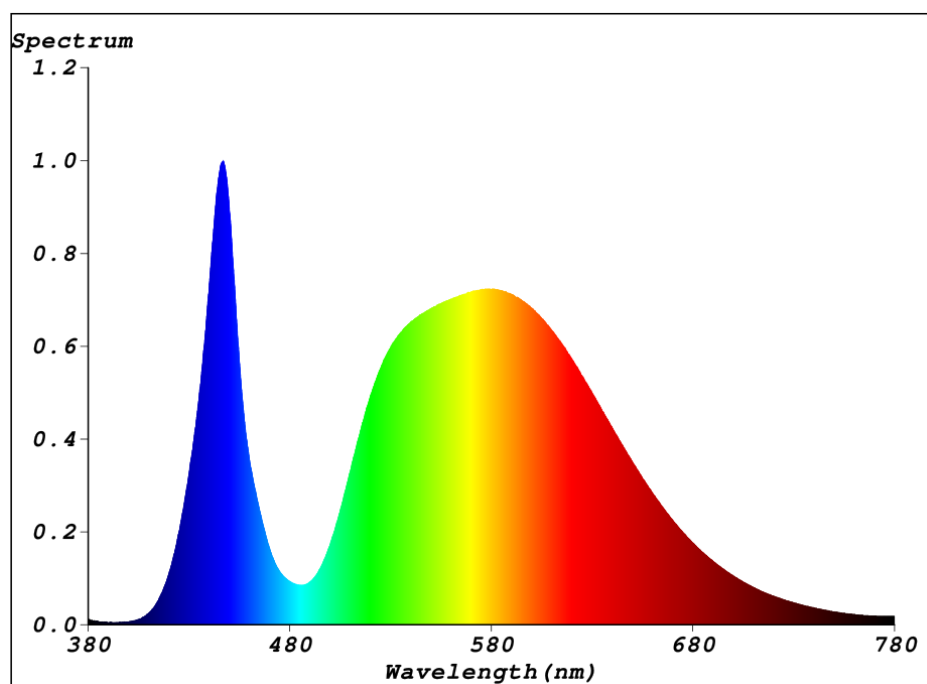

Конусная диаграмма освещенности

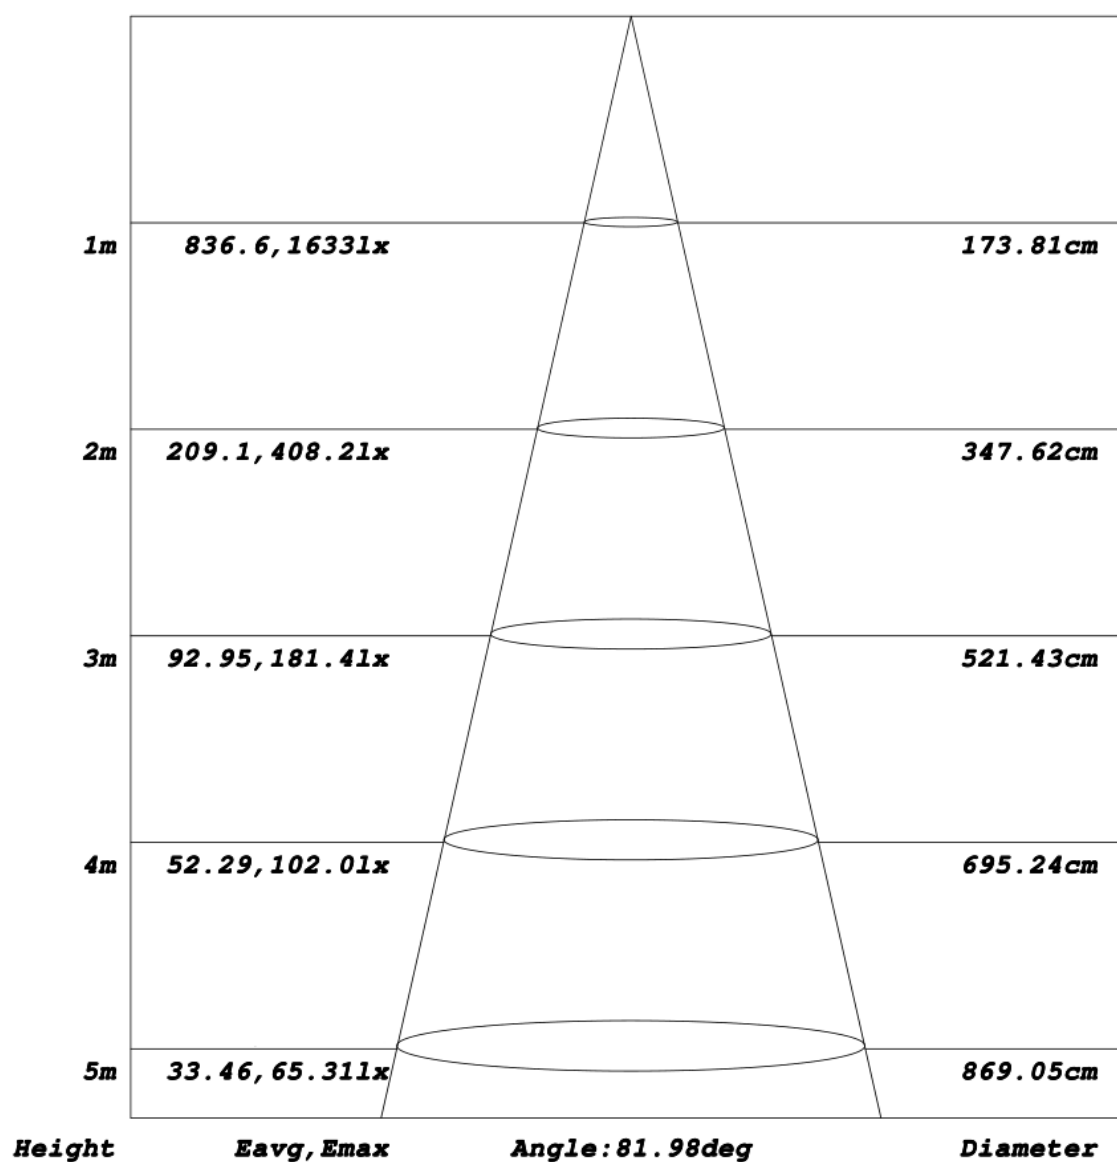

Коэффициент использования светильников

REFLECTANCE										
Ceiling	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
Walls	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
Working plane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ROOM INDEX	UTILIZATION FACTORS (PERCENT) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	66	56	50	66	56	50	65	56	50	44
0.80	76	66	60	75	66	60	73	65	59	53
1.00	84	74	68	83	74	68	80	75	67	61
1.25	90	81	75	89	81	75	86	79	74	68
1.50	94	86	80	93	85	80	90	84	79	72
2.00	100	93	88	98	92	87	95	90	85	78
2.50	103	96	92	101	95	91	97	93	89	81
3.00	106	100	95	104	98	94	100	96	92	84
4.00	109	104	100	107	102	99	103	99	96	88
5.00	111	107	103	108	105	102	104	101	99	90
ROOM INDEX	UF (total)									Direct
According to DIN EN 13032-2 2004			Suspended			SHRNOM = 1.25				

Руководитель лаборатории _____/Тимонин Д.А.

Испытание провел(а): Лаухин С.Н.

Протокол составил(а): Телкова Е.А.